

Сеть Отопления. Контур подключения Бойлера к Котлу.

Вариант Е1


В расчет бойло: 1. Диаметр подключения относительно мощности подключения бойлера 60 кВт. 2. Диаметр подключения относительно мощности котла до 36 кВт., 3. Тип Бойлера до 200 литров. 4. Пропускная способность В1 и Т3 = 2700 л/ч (без учета дельты температуры производства оборудования).

Котелесо TEC plus VU 166-385/5-5, атмо TEC VU 200-280/5-5, turbo TEC VU 122-362/5-5, Бойлер uniSTOR VIH R 120/6

№	Наименование детали	Ед. Изм.	Кол-во	Артикул
Оборудование				
1	Котелесо TEC plus VU 166-385/5-5, атмо TEC VU 200-280/5-5, turbo TEC VU 122-362/5-5	шт.	1	
5	Бак Расширительный 12л.	шт.	1	
33	Разъёмный сгон-отсекатель д.1" (Для Бака) (VALTEC)	шт.	1	
34	Настенный держатель с хомутом и консолью для 12 л	шт.	1	
37	Кран д.1/2 разборный прямой Вн. Нар.	шт.	2	
40	Обратный клапан д.1/2	шт.	1	
99	Насос COMFORT 15-14 В РМ	шт.	1	
101	Группа безопасности на 10 бар для емкостных водонагревателей с номинальным объемом до 200 л. Арт. № 305 826	шт.	1	
102	Бойлер 120 литров.	шт.	1	
103	Кран шаровый со сгоном д.1" Вн. Прямой.	шт.	1	
107	Клапан воздуха с отсечным клапаном. д.1/2	шт.	2	
Материал				
8	Муфта пресс нерж. Ø28x1" Нар. Рез. (VIEGA)	шт.	3	
10	Узелок пресс нерж. Ø28/90 Двух Распр. (VIEGA)	шт.	9	
11	Узелок пресс нерж. Ø28/45 Одн. Распр. (VIEGA)	шт.	4	
12	Труба нерж. под пресс. Ø22x1,2 (VIEGA)	м.п.	2	
13	Труба нерж. под пресс. Ø28x1,2 (VIEGA)	м.п.	8	
14	Узелок пресс нерж. Ø22/90 Двух Распр. (VIEGA)	шт.	2	
20	Хомут металла Резиновый Ø22 (под шпильку М8)	шт.	4	
21	Хомут металла Резиновый Ø28 (под шпильку М8)	шт.	8	
43	Муфта пресс нерж. Ø22x1/2 Нар. Рез. (VIEGA)	шт.	2	
52	Тройник пресс нерж. Ø28x22x28 Вн.Рез. (VIEGA)	шт.	1	
54	Муфта пресс нерж. Ø28x1" Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	5	
65	Муфта пресс нерж. Ø22x1" Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	1	
89	Узелок пресс нерж. Ø22/45 Одн. Распр. (VIEGA)	шт.	2	
104	Сгон Угловой Ø3/4 Вн. Нар.	шт.	3	
105	Муфта пресс нерж. Ø28x3/4" Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	4	
106	Сгон Угловой Ø1" Вн. Нар.	шт.	2	

Вид А-А

Примечание:
Осевые размеры, отметки высот не являются обязательными и считать как вспомогательные.

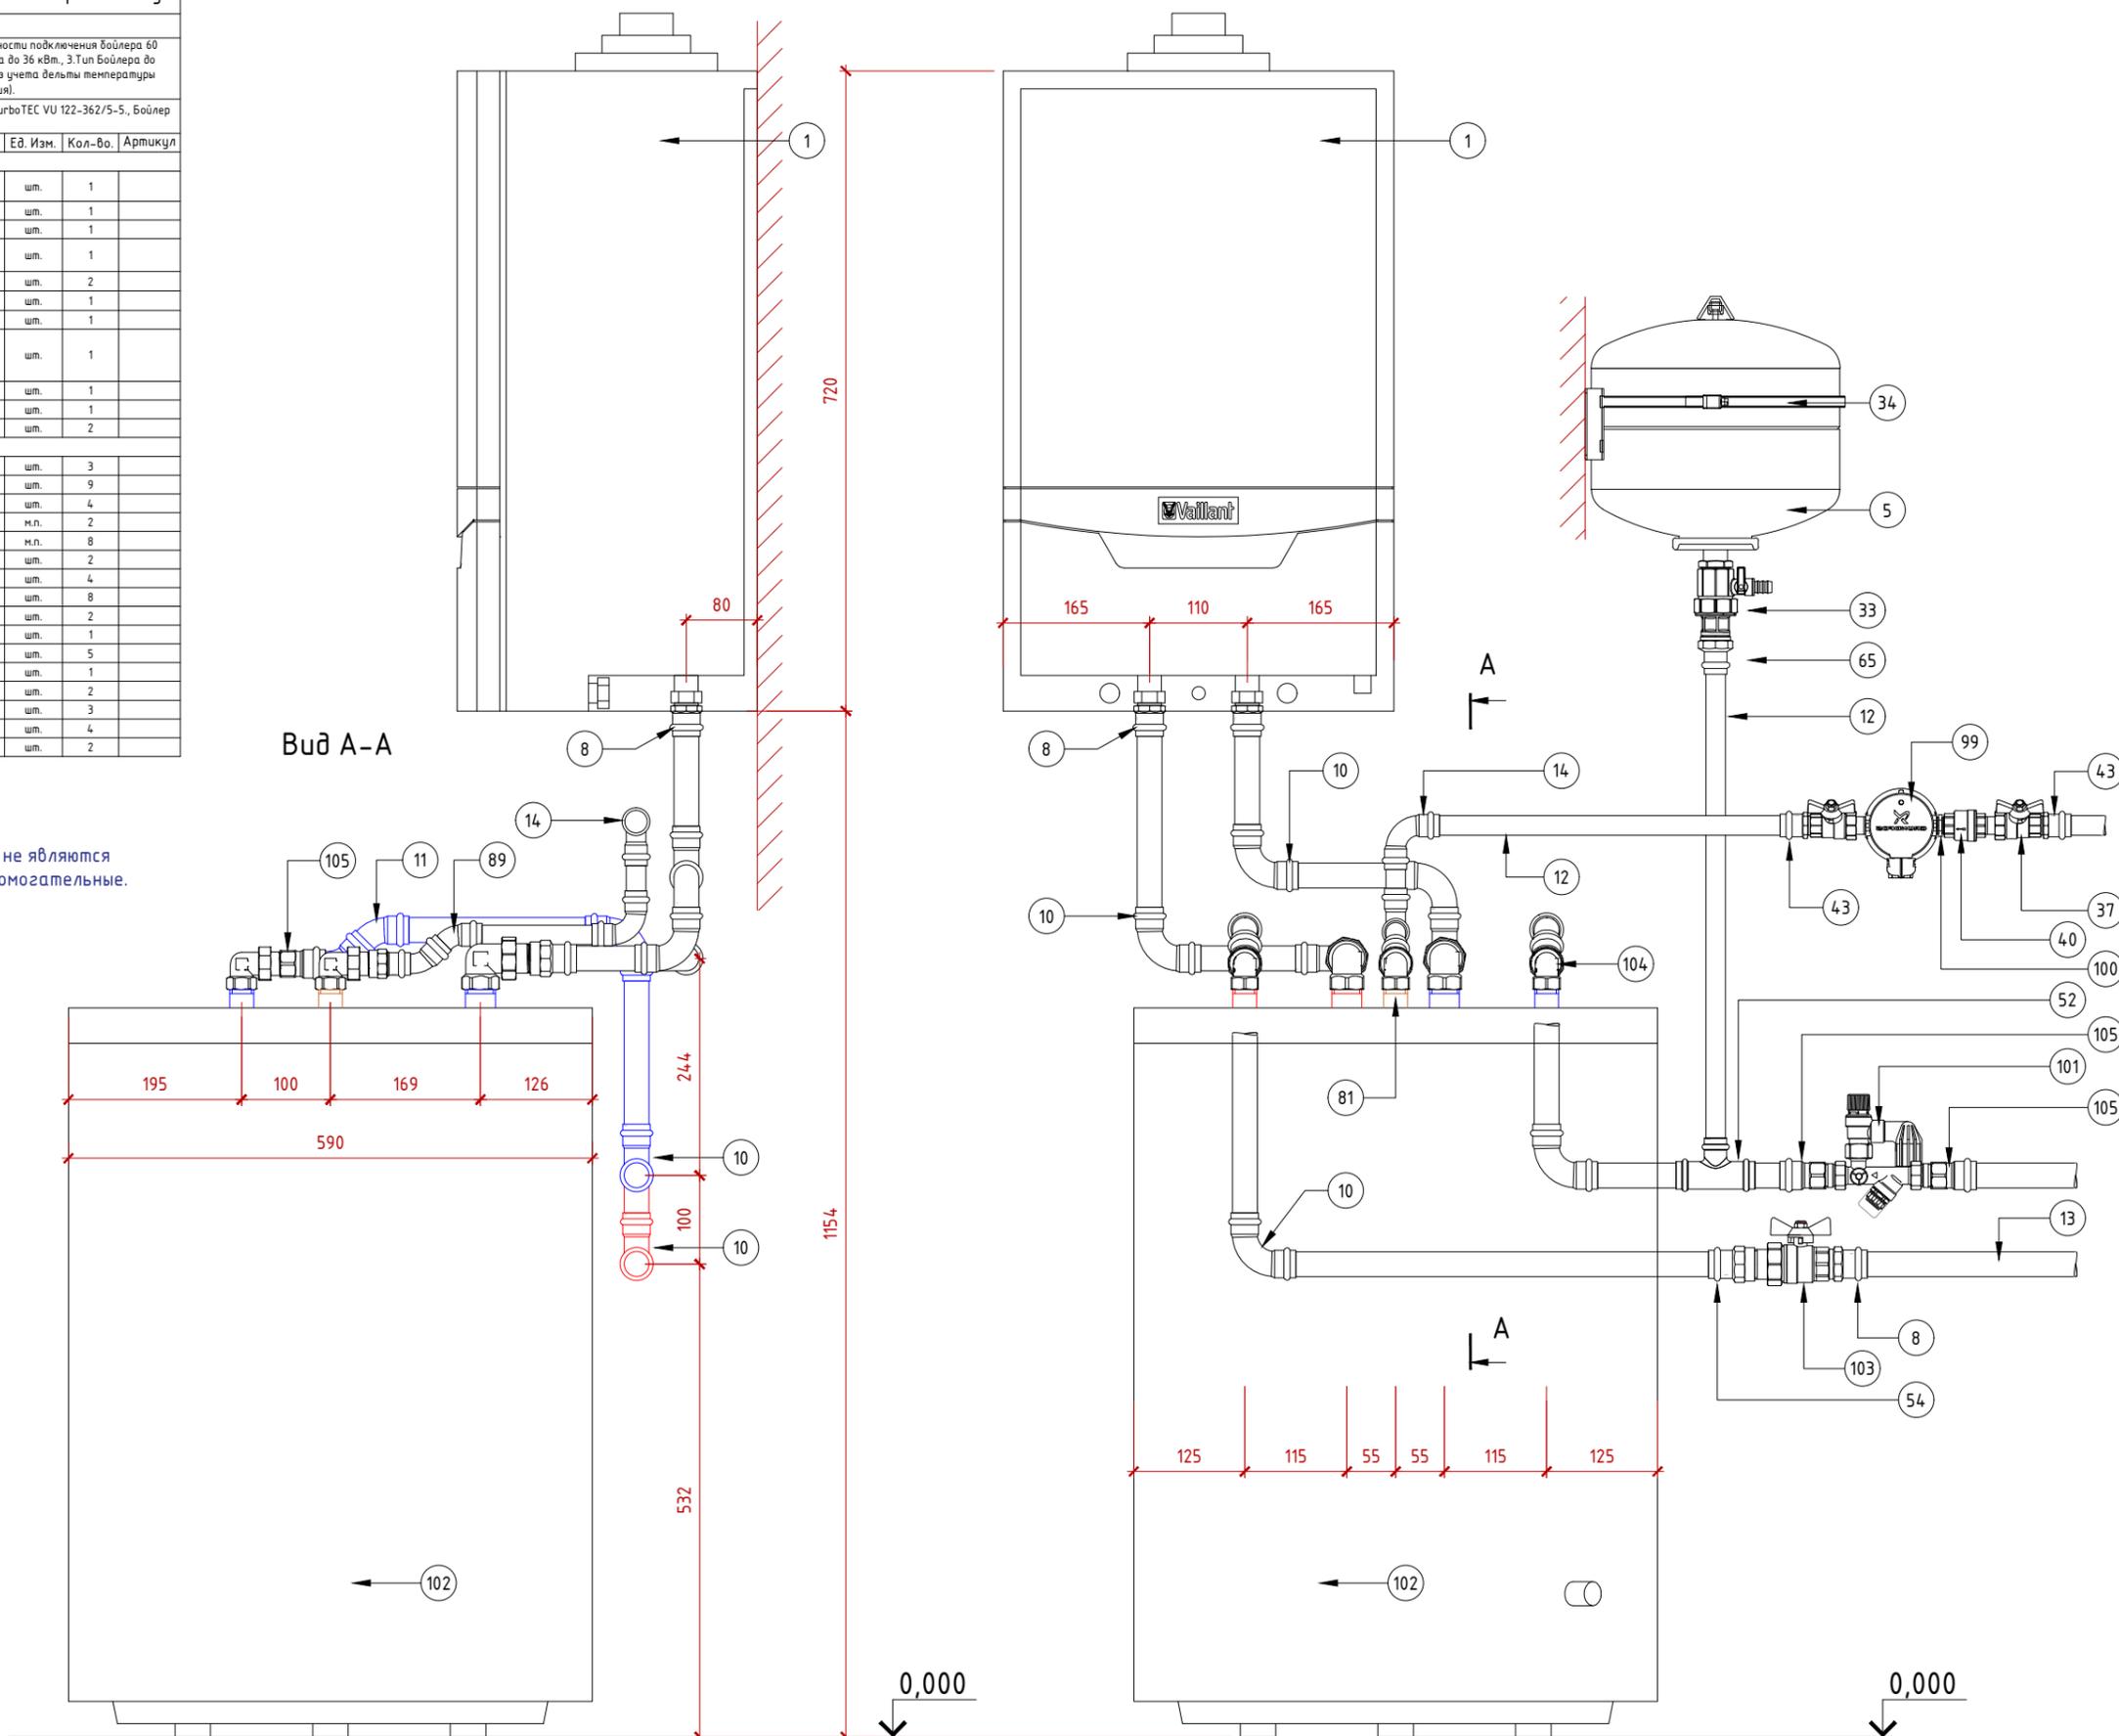

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Вариант - Е1

Лист
1

Формат А3