

Сеть Отопления. Контур подключения Боилера к Котлу.


Вариант Е5

В расчет вошло: 1. Диаметр подключения относительно мощности подключения бойлера 60 кВт. 2. Диаметр подключения относительно мощности котла до 36 кВт. 3. Тип Бойлера до 1000 литров. 4. Пропускная способность В1 и Т3 = 2700 л/ч (без учета дельты температуры производительности оборудования).


Котел ecoTEC plus VU 166-385/5-5, attoTEC VU 200-280/5-5, turboTEC VU 122-362/5-5, Бойлер uniSTOR VIH R 400/3

№	Наименование детали	Ед. Изм.	Кол-во	Артыкул
<b>Оборудование</b>				
1	Котел ecoTEC plus VU 166-385/5-5, attoTEC VU 200-280/5-5, turboTEC VU 122-362/5-5	шт.	1	
5	Бак Расширительный 12л.	шт.	1	
33	Разъемный сгон-отсекатель Ø1" (Для Бака) (VALTEC)	шт.	1	
37	Кран Ø1/2 разборный прямой Вн. Нар.	шт.	2	
40	Обратный клапан Ø1/2	шт.	1	
99	Насос COMFORT 15-14 В РМ	шт.	1	
101	Группа безопасности на 10 бар для емкостных водонагревателей с номинальным объемом до 1000 л. Арт. № 305 827	шт.	1	
102	Бойлер 400 литров.	шт.	1	
103	Кран шаровый со сгоном Ø1" Вн. Нар. Прямой.	шт.	1	
107	Клапан воздуха с отсечным клапаном. Ø1/2	шт.	1	
<b>Материал</b>				
8	Муфта пресс нерж. Ø28x1" Нар. Рез. (VIEGA)	шт.	3	
10	Уголок пресс нерж. Ø28/90 Двух Распр. (VIEGA)	шт.	6	
11	Уголок пресс нерж. Ø28/45 Од. Распр. (VIEGA)	шт.	2	
12	Труба нерж. под пресс. Ø22x1,2 (VIEGA)	м.п.	4	
13	Труба нерж. под пресс. Ø28x1,2 (VIEGA)	м.п.	5	
14	Уголок пресс нерж. Ø22/90 Двух Распр. (VIEGA)	шт.	1	
15	Муфта пресс нерж. Ø22x3/4 Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	1	
20	Хомут метала Резиновый Ø22 (под шпильку М8)	шт.	4	
21	Хомут метала Резиновый Ø28 (под шпильку М8)	шт.	8	
43	Муфта пресс нерж. Ø22x1/2 Нар. Рез. (VIEGA)	шт.	2	
52	Тройник пресс нерж. Ø28x22x28 Вн.Рез. (VIEGA)	шт.	1	
54	Муфта пресс нерж. Ø28x1" Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	5	
65	Муфта пресс нерж. Ø22x1" Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	1	
81	Сгон разборный Ø3/4 прямой. Вн. Нар.	шт.	1	
98	Уголок пресс нерж. Ø28/45 Двух. Распр. (VIEGA)	шт.	1	
105	Муфта пресс нерж. Ø28x3/4" Вн. Рез. (VIEGA)	шт.	2	

Сечение А-А



Примечание:  
Осевые размеры, отметки высот не являются обязательными и считать как вспомогательные.

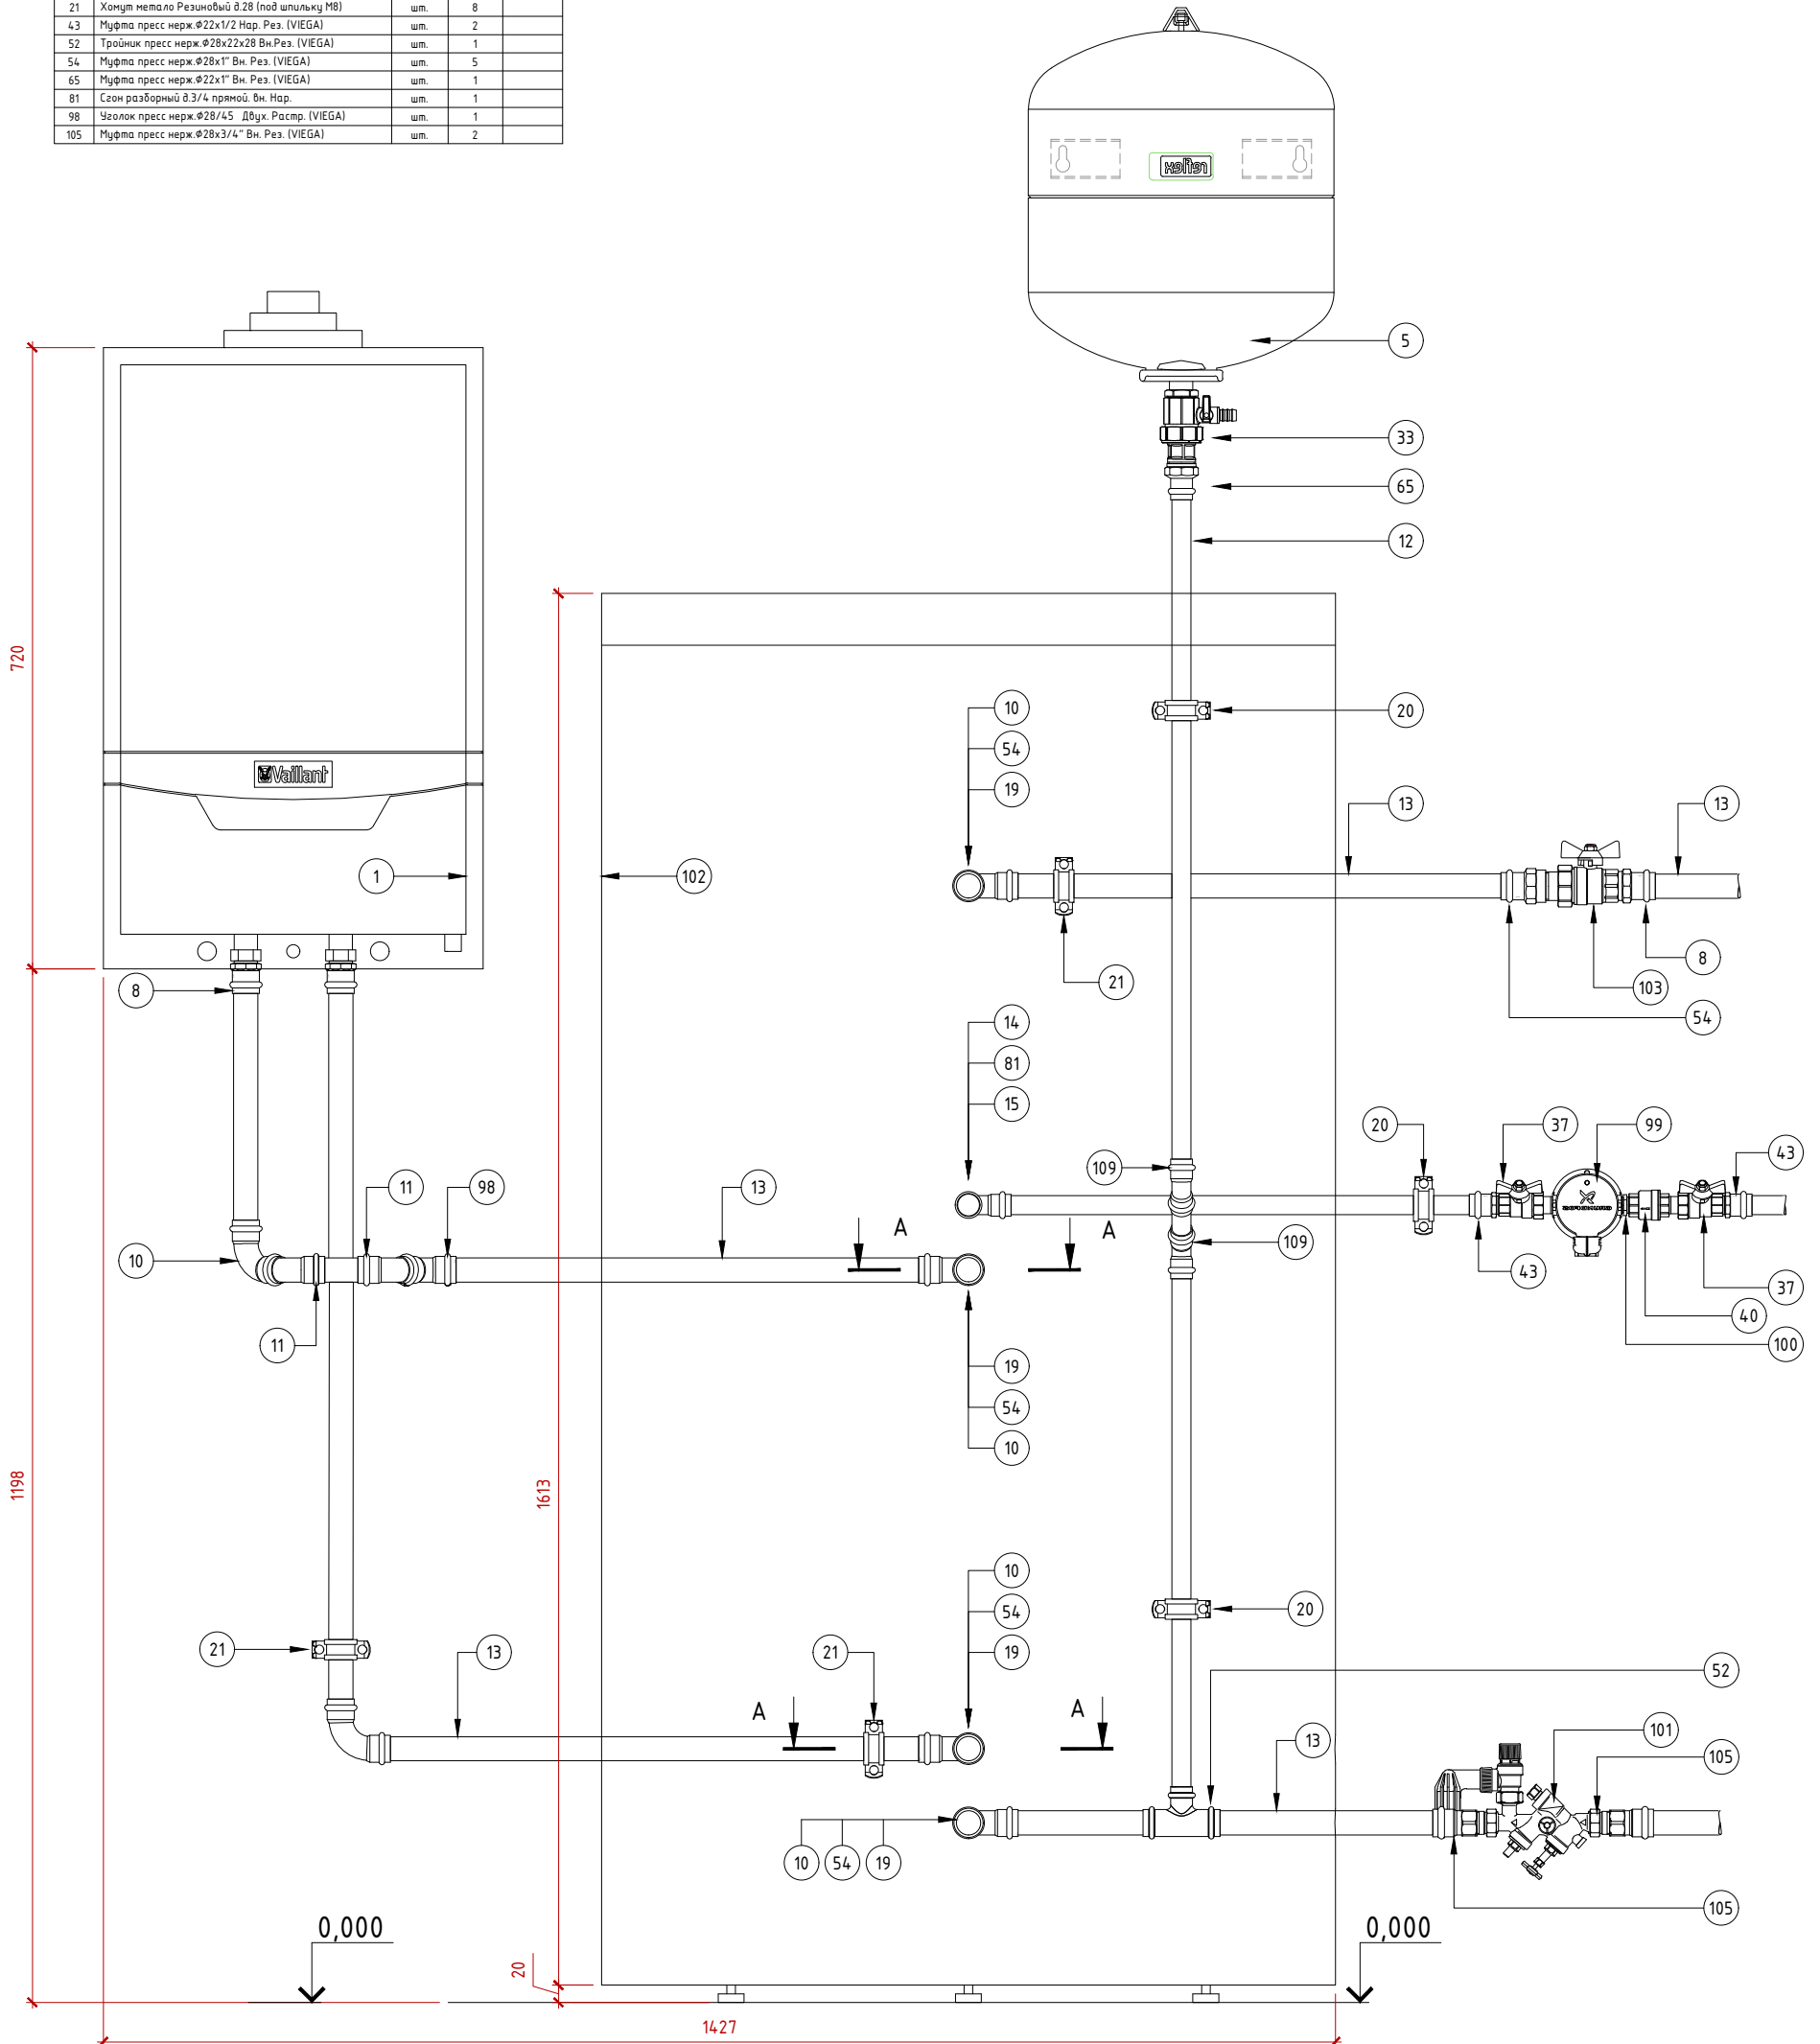

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Вариант - Е5

Лист

1

Формат А3